


Diagrama



NPC: 08908C

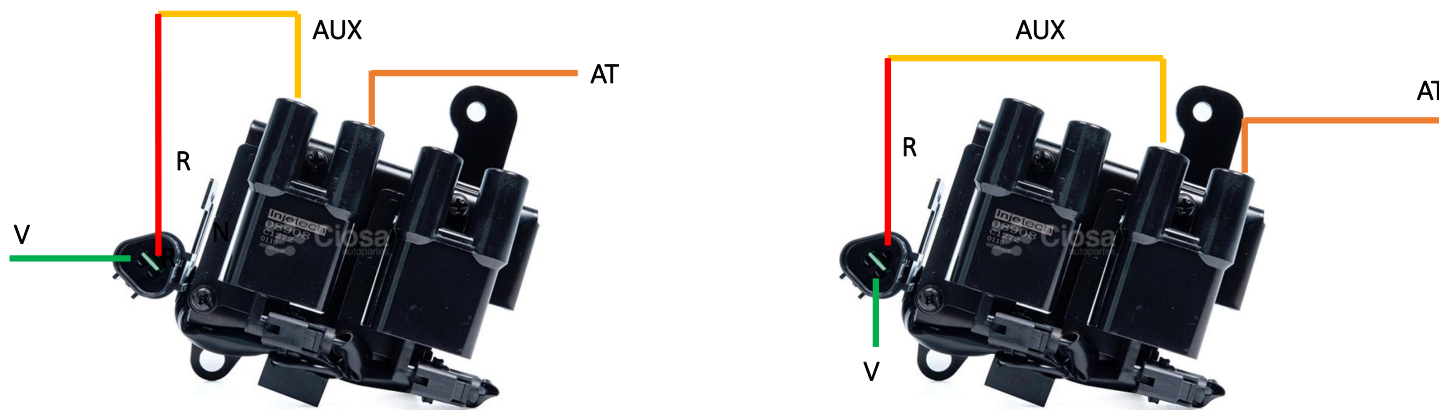

NOTA: PARA REVISAR AMBAS TORRETAS INTERCAMBIAR CABLE DE ALTA TENSIÓN Y CABLE AUXILIAR

MORDAZA	CÓDIGO	FUNCIÓN
ROJO	R	POSITIVO DE BATERÍA
ALTA TENSIÓN	AT	ALTA TENSIÓN
VERDE	V	BOBINA NEGATIVO
NEGRO	N	TIERRA
AUX	AUX	CABLE AUXILIAR